

## Festlegungsprotokoll für medizinisch genutzte Bereiche (Raumdatenblatt)

Normen: NIN 2015 / 2020 - Kapitel 7.10  
SN HD 60364-7-710  
IHS Technische Empfehlung Bodenableitfähigkeit in medizinisch genutzten Räumen  
Brandschutzrichtlinie 17-15

Spital, Arzt / Zahnarzt-  
praxis, Tierpraxis: .....

Strasse / Nr.: .....

PLZ / Ort: .....

Raum Nr. ....

Raum Bezeichnung: .....

Raumgruppe:  Gruppe 0  Gruppe 1  Gruppe 2

Patientenbereich:  ganzer Raum  Bereich definiert / festgelegt in Skizze

Ableitfähiger Boden:  Ja  Nein

Umschaltzeit Stromversorgung bei Spannungsunterbruch:  
 Klasse 0 s  Klasse < 0.5 s  Klasse < 15 s  Klasse >15 s keine Sicherheitsstrom-  
versorgung

Autonomie der Sicher-  
heitsstromversorgung:  3 Stunden  24 Stunden  keine Sicherheitsstromversorgung

Sicherheitsbeleuchtung:  Fluchtweg  med. genutzte Räume  keine


Geplante medizinische Interventionen

Auflistung der Verbraucher welche eine USV benötigen

.....

.....

.....

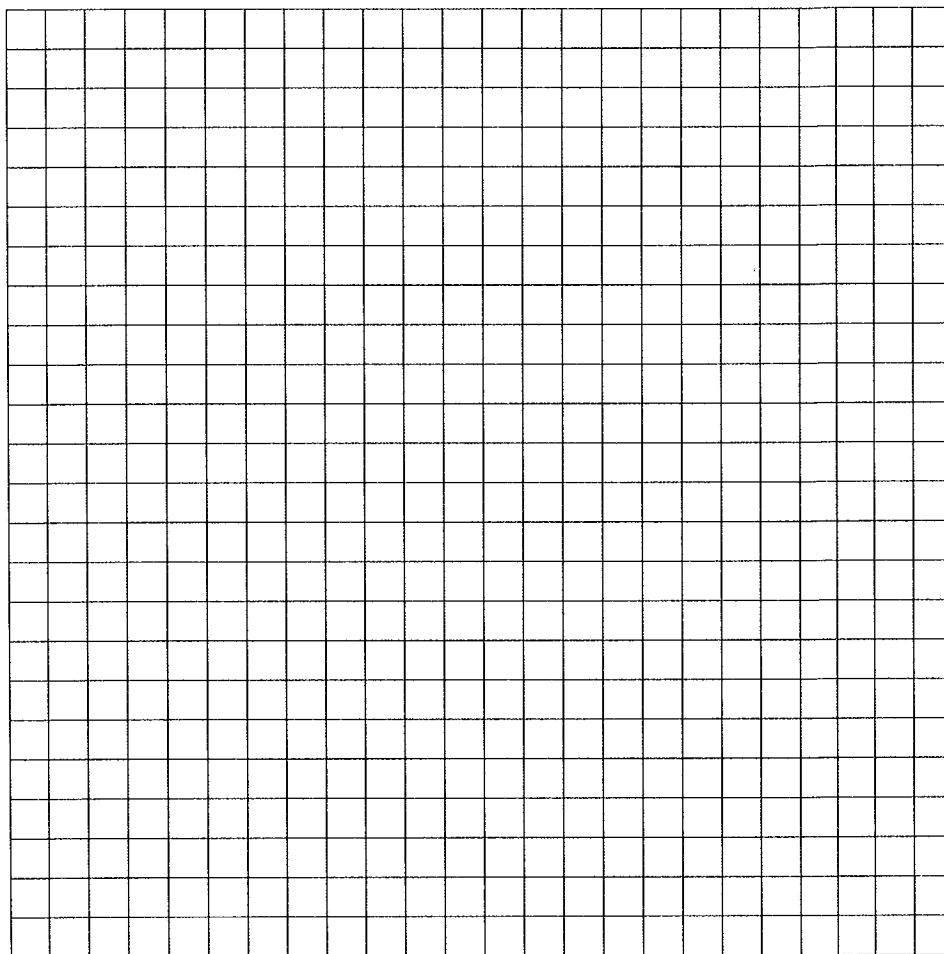

Skalierung pro Quadrat ungefähr:  25x25 cm  50x50 cm  100x100 cm  separater Plan

**Unterschrift:**  
**Betriebsinhaber / Verantwortlicher für Arbeitssicherheit (SiBe)**

Name / Vorname	Datum	Unterschrift
----------------	-------	--------------

**Verantwortlicher Arzt / Ärztin**

Name / Vorname	Datum	Unterschrift
----------------	-------	--------------

April 2019

Infoblatt erstellt